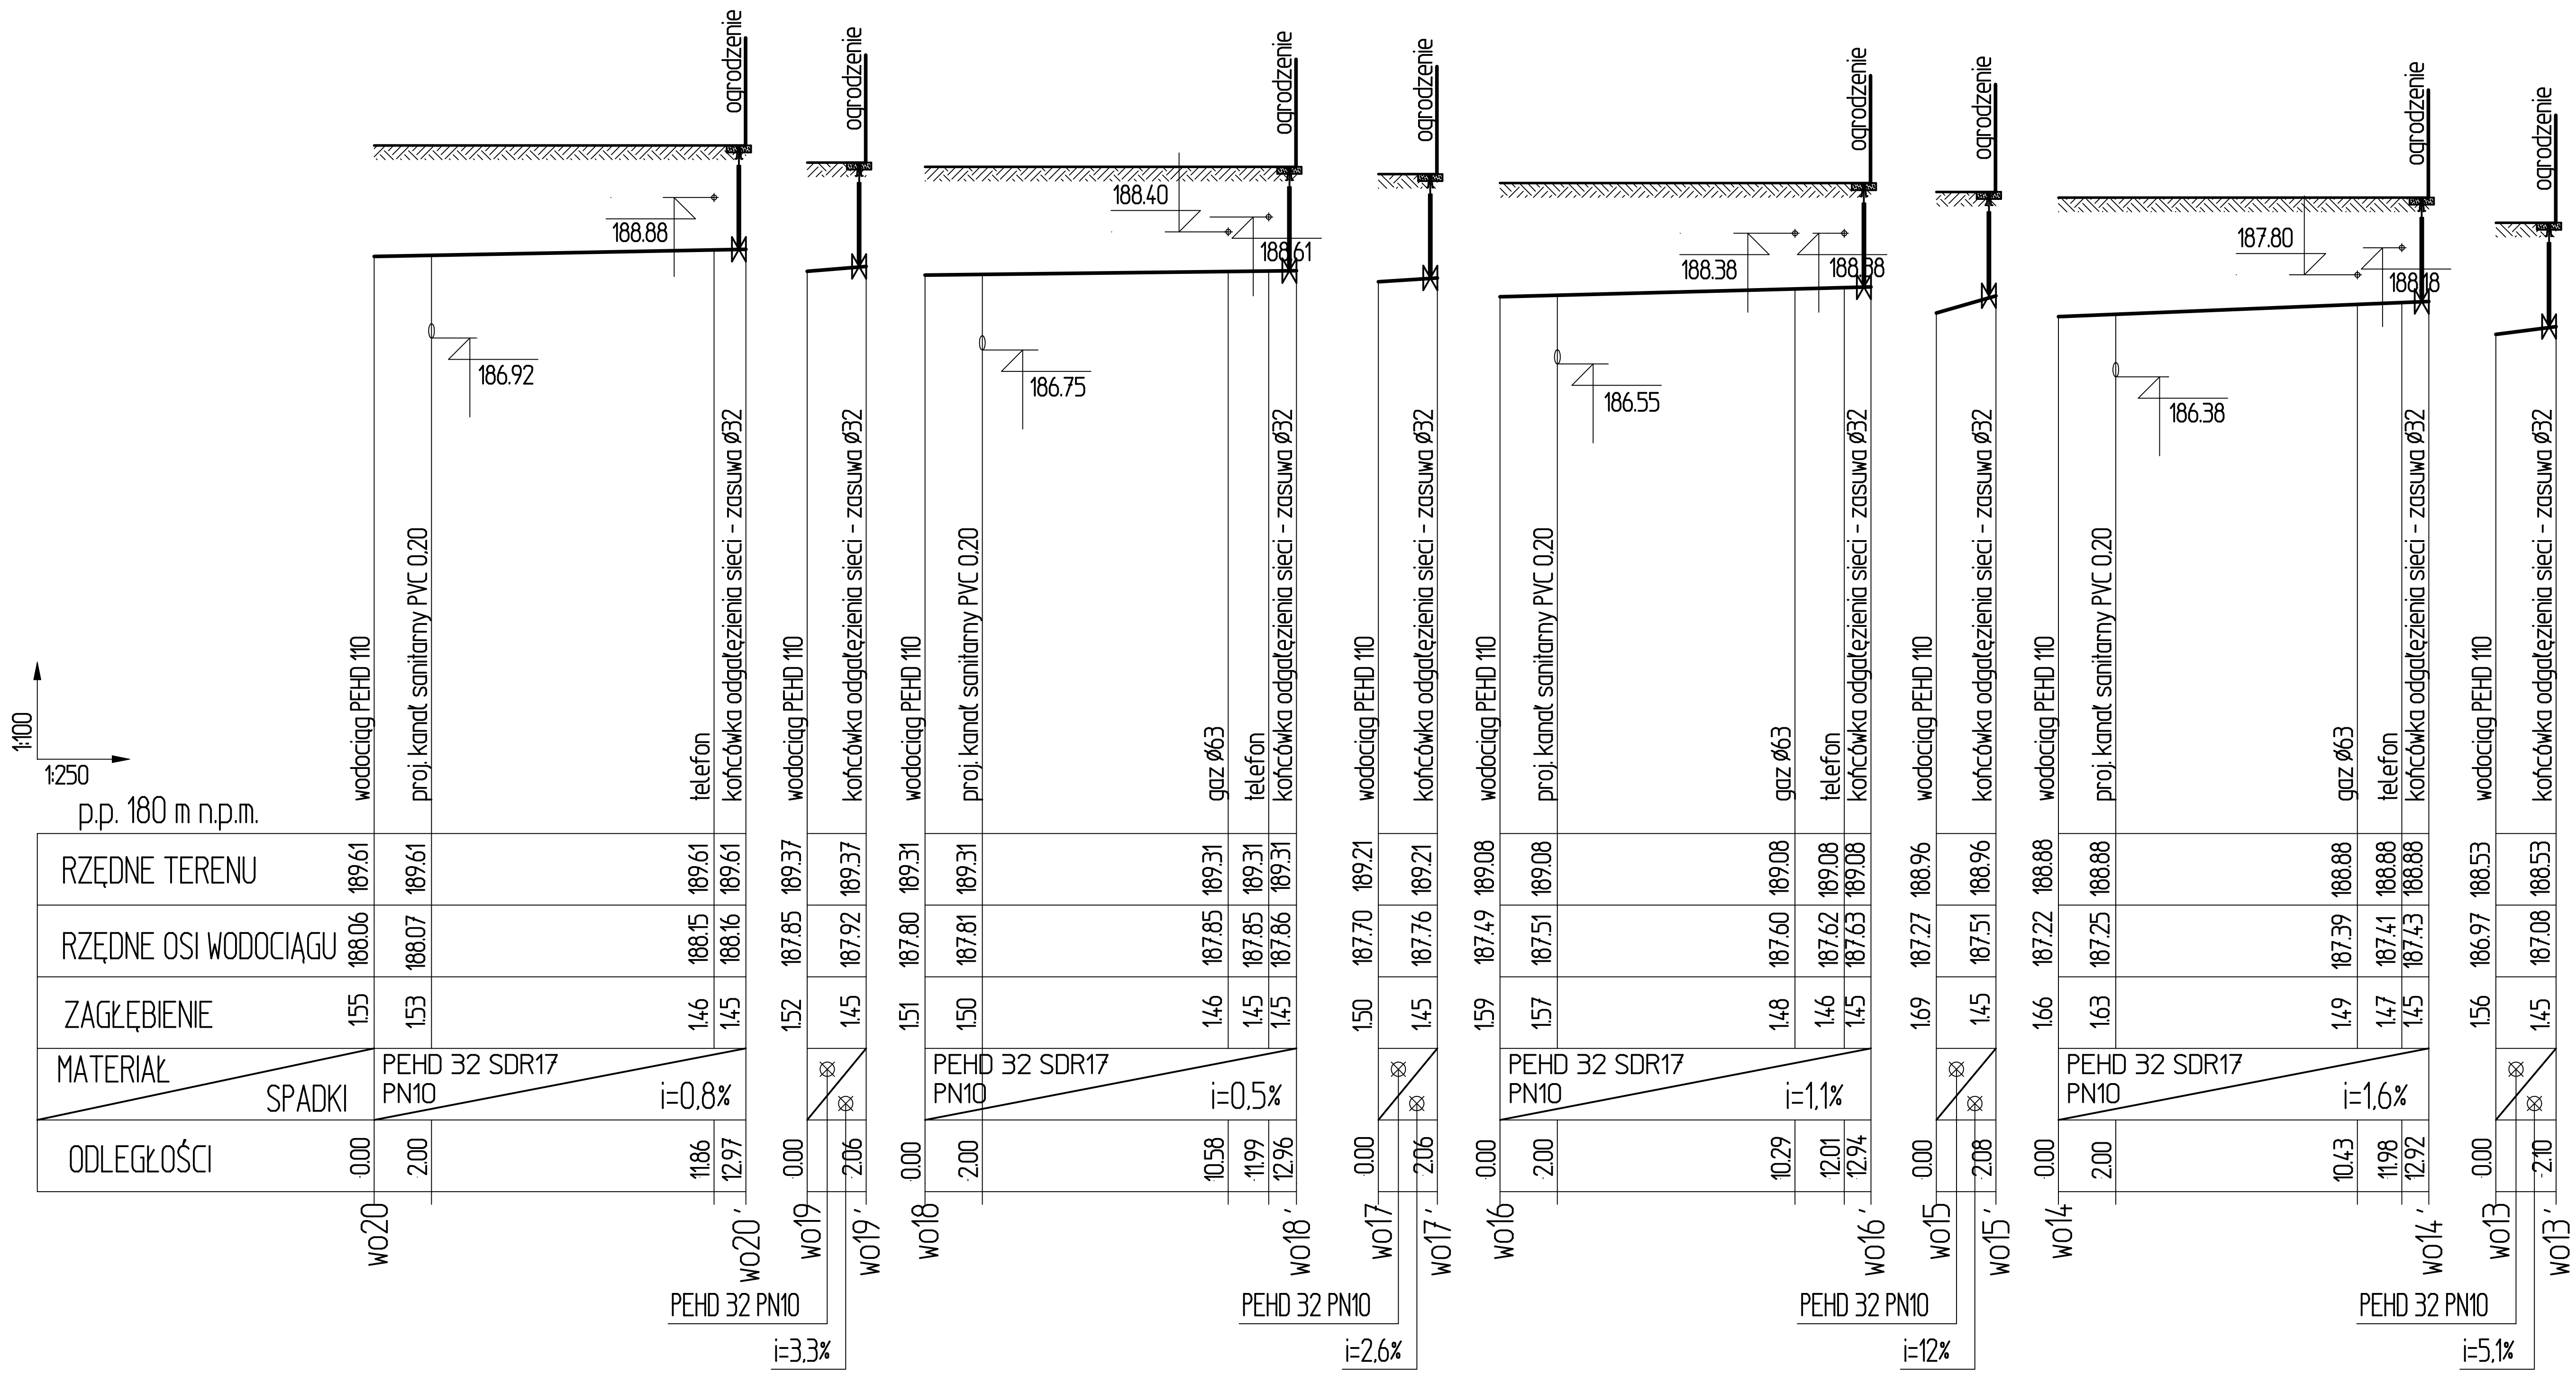

Odcinek wo20 – wo20' (MATERIAŁ: PEHD 32 SDR17 PN10; SPADKI: i=0,8%)

	wodociąg PEHD 110	proj. kanał sanitarny PVC 0.20	telefon	końcówka odgałęzienia sieci - zasuwa Ø32
RZĘDNE TERENU	189.61	189.61	189.61	189.61
RZĘDNE OSI WODOCIĄGU	188.06	188.07	188.15	188.16
ZAGŁĘBIENIE	1.55	1.53	1.46	1.45
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.00	11.86	12.97

Odcinek wo19 – wo19' (PEHD 32 PN10; i=3,3%)

	wodociąg PEHD 110	końcówka odgałęzienia sieci - zasuwa Ø32
RZĘDNE TERENU	189.37	189.37
RZĘDNE OSI WODOCIĄGU	187.85	187.92
ZAGŁĘBIENIE	1.52	1.45
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.06

Odcinek wo18 – wo18' (PEHD 32 SDR17 PN10; i=0,5%)

	wodociąg PEHD 110	proj. kanał sanitarny PVC 0.20	gaz Ø63	telefon	końcówka odgałęzienia sieci - zasuwa Ø32
RZĘDNE TERENU	189.31	189.31	189.31	189.31	189.31
RZĘDNE OSI WODOCIĄGU	187.80	187.81	187.85	187.85	187.86
ZAGŁĘBIENIE	1.51	1.50	1.46	1.45	1.45
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.00	10.58	11.99	12.96

Odcinek wo17 – wo17' (PEHD 32 PN10; i=2,6%)

	wodociąg PEHD 110	końcówka odgałęzienia sieci - zasuwa Ø32
RZĘDNE TERENU	189.21	189.21
RZĘDNE OSI WODOCIĄGU	187.70	187.76
ZAGŁĘBIENIE	1.50	1.45
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.06

Odcinek wo16 – wo16' (PEHD 32 SDR17 PN10; i=1,1%)

	wodociąg PEHD 110	proj. kanał sanitarny PVC 0.20	gaz Ø63	telefon	końcówka odgałęzienia sieci - zasuwa Ø32
RZĘDNE TERENU	189.08	189.08	189.08	189.08	189.08
RZĘDNE OSI WODOCIĄGU	187.49	187.51	187.60	187.62	187.63
ZAGŁĘBIENIE	1.59	1.57	1.48	1.46	1.45
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.00	10.29	12.01	12.94

Odcinek wo15 – wo15' (PEHD 32 PN10; i=12%)

	wodociąg PEHD 110	końcówka odgałęzienia sieci - zasuwa Ø32
RZĘDNE TERENU	188.96	188.96
RZĘDNE OSI WODOCIĄGU	187.27	187.51
ZAGŁĘBIENIE	1.69	1.45
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.08

Odcinek wo14 – wo14' (PEHD 32 SDR17 PN10; i=1,6%)

	wodociąg PEHD 110	proj. kanał sanitarny PVC 0.20	gaz Ø63	telefon	końcówka odgałęzienia sieci - zasuwa Ø32
RZĘDNE TERENU	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88
RZĘDNE OSI WODOCIĄGU	187.22	187.25	187.39	187.41	187.43
ZAGŁĘBIENIE	1.66	1.63	1.49	1.47	1.45
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.00	10.43	11.98	12.92

Odcinek wo13 – wo13' (PEHD 32 PN10; i=5,1%)

	wodociąg PEHD 110	końcówka odgałęzienia sieci - zasuwa Ø32
RZĘDNE TERENU	188.53	188.53
RZĘDNE OSI WODOCIĄGU	186.97	187.08
ZAGŁĘBIENIE	1.56	1.45
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.10

INWESTOR: GMINA KSAWERÓW
95-054 KSAWERÓW, UL. KOŚCIUSZKI 3H

sima S.C.
PROJEKTY BUDOWLANE
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 34

TEMAT: Projekt budowlany sieci wod-kan

OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES: 95-054 Ksawerów, ul. Penelopy
działki nr 1525/8, 1521/3, 1521/1, 1518/2, 1517/21, 1517/19

PRZEDMIOT RYSUNKU: Profile odgałęzień sieci wodociągowej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Andromedy - cz.1

SKALA: 1:100/250

PROJEKTOWAŁ: Jerzy Lewiński, upr. bud. nr 179/73 — PODPIS:

NR RYS.: 9

OPRACOWAŁ: mgr inż. Jacek Kozieróg, upr. bud. nr 157/94/WŁ — PODPIS:

DATA: Październik 2013

Opracowanie graficzne w progamie MegaCAD 2006 Lt nr licencji 210112001160