DZ.321

Podziałka 1:100/250

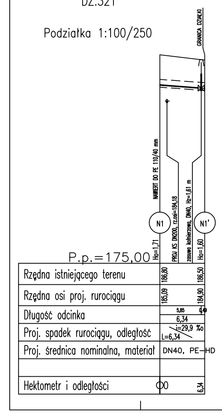

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,28 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,28 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 0,00 | 0,00 | |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=0,0 % | | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | | 0+00 |

POS.3

Podziałka 1:100/250

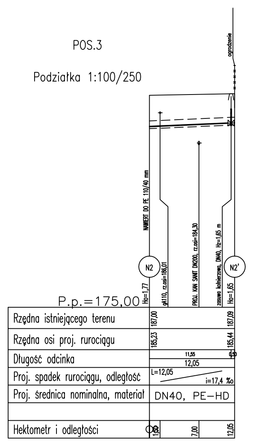

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,28 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,23 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 12,26 | 12,26 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=17,4 % | | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | 0+00 | 0+00 |

POS.5

Podziałka 1:100/250

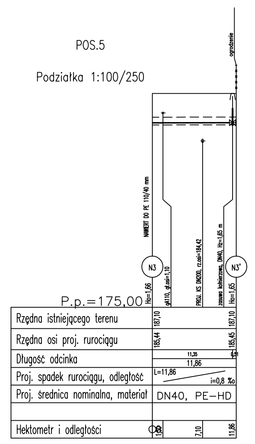

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,47 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,41 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 11,06 | 11,06 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=11,06 | i=5,6 % | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | 0+00 | 0+00 |

POS 5a

Podziałka 1:100/250

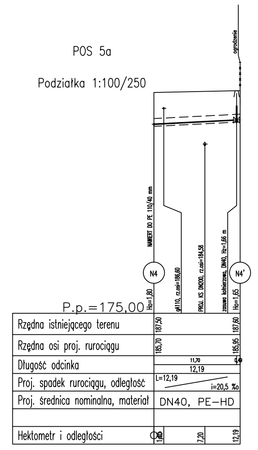

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,29 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,29 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 12,19 | 12,19 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=12,19 | i=20,5 % | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | 0+00 | 0+00 |

DZ 341/5

Podziałka 1:100/250

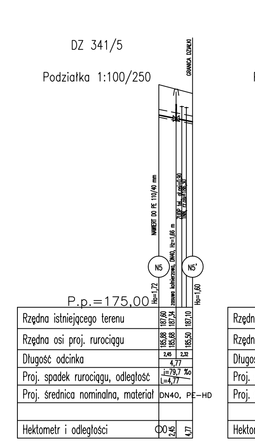

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,34 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,30 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 0,00 | 0,00 | |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=4,0 % | | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | | 0+00 |

POS.7

Podziałka 1:100/250

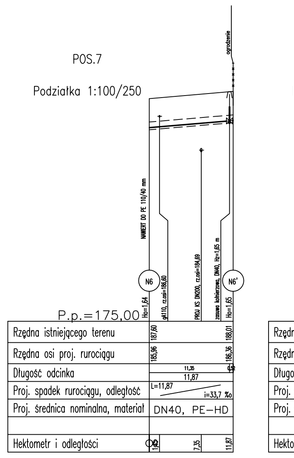

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,48 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,39 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=11,87 | i=33,7 % | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | 0+00 | 0+00 |

POS.10

Podziałka 1:100/250

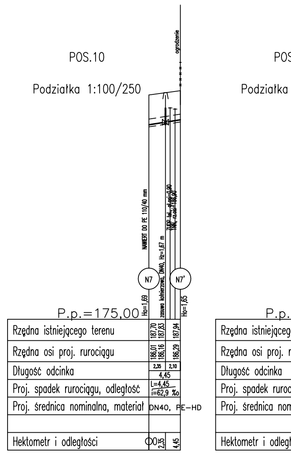

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,30 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,26 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=4,45 | i=62,9 % | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | | 0+00 |

POS. 12

Podziałka 1:100/250

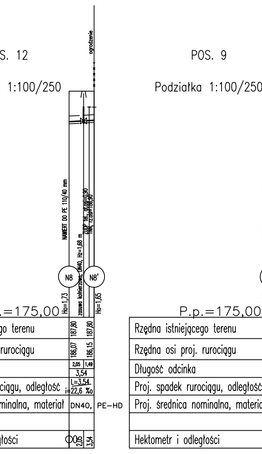

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,47 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,37 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 5,04 | 5,04 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=5,04 | i=17,5 % | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | | 0+00 |

POS. 9

Podziałka 1:100/250

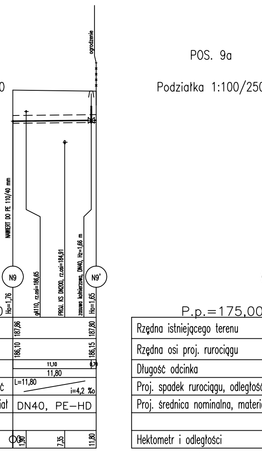

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,48 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,37 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=11,90 | i=4,2 % | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | | 0+00 |

POS. 9a

Podziałka 1:100/250

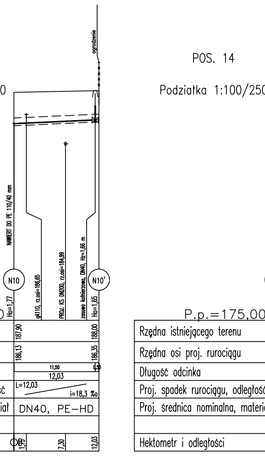

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,47 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,37 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 12,03 | 12,03 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=12,03 | i=18,1 % | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | | 0+00 |

POS. 14

Podziałka 1:100/250

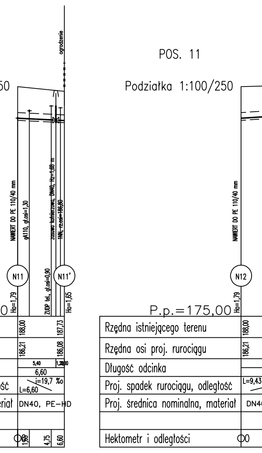

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,51 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,51 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 0,00 | 0,00 | |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=18,7 % | | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | | 0+00 |

POS. 11

Podziałka 1:100/250

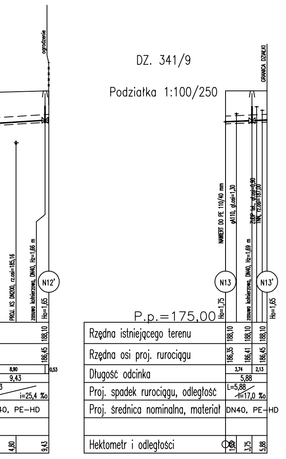

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,51 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,51 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 5,43 | 5,43 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=9,43 | i=25,4 % | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | | 0+00 |

DZ. 341/9

Podziałka 1:100/250

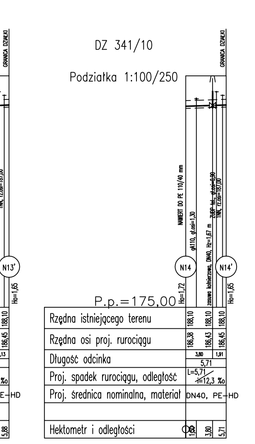

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,51 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,51 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 5,29 | 5,29 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=5,29 | i=17,0 % | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | | 0+00 |

DZ 341/10

Podziałka 1:100/250

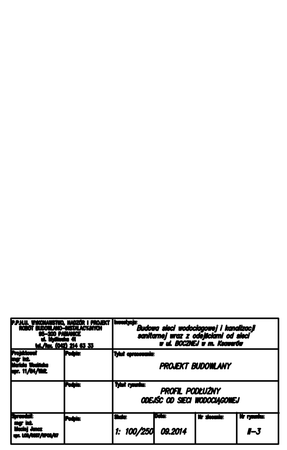

| | | | |
|---|---|---|---|
| P.p.=175,00 | | | |
| Rzędna istniejącego terenu | 58,51 | 58,10 | 58,10 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 58,39 | 58,10 | 58,10 |
| Długość odcinka | 4,81 | 4,81 | 0,00 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | i=5,71 | i=15,0 % | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN40, PE-HD | | |
| Hektometr i odległości | 0+00 | | 0+00 |

Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kamień Pomorski, ul. Wyspiańskiego, ul. Kościuszki, ul. Wł.Pol. 1945, ul. Wł. Jagiełły, ul. Wł. Łokietka, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego