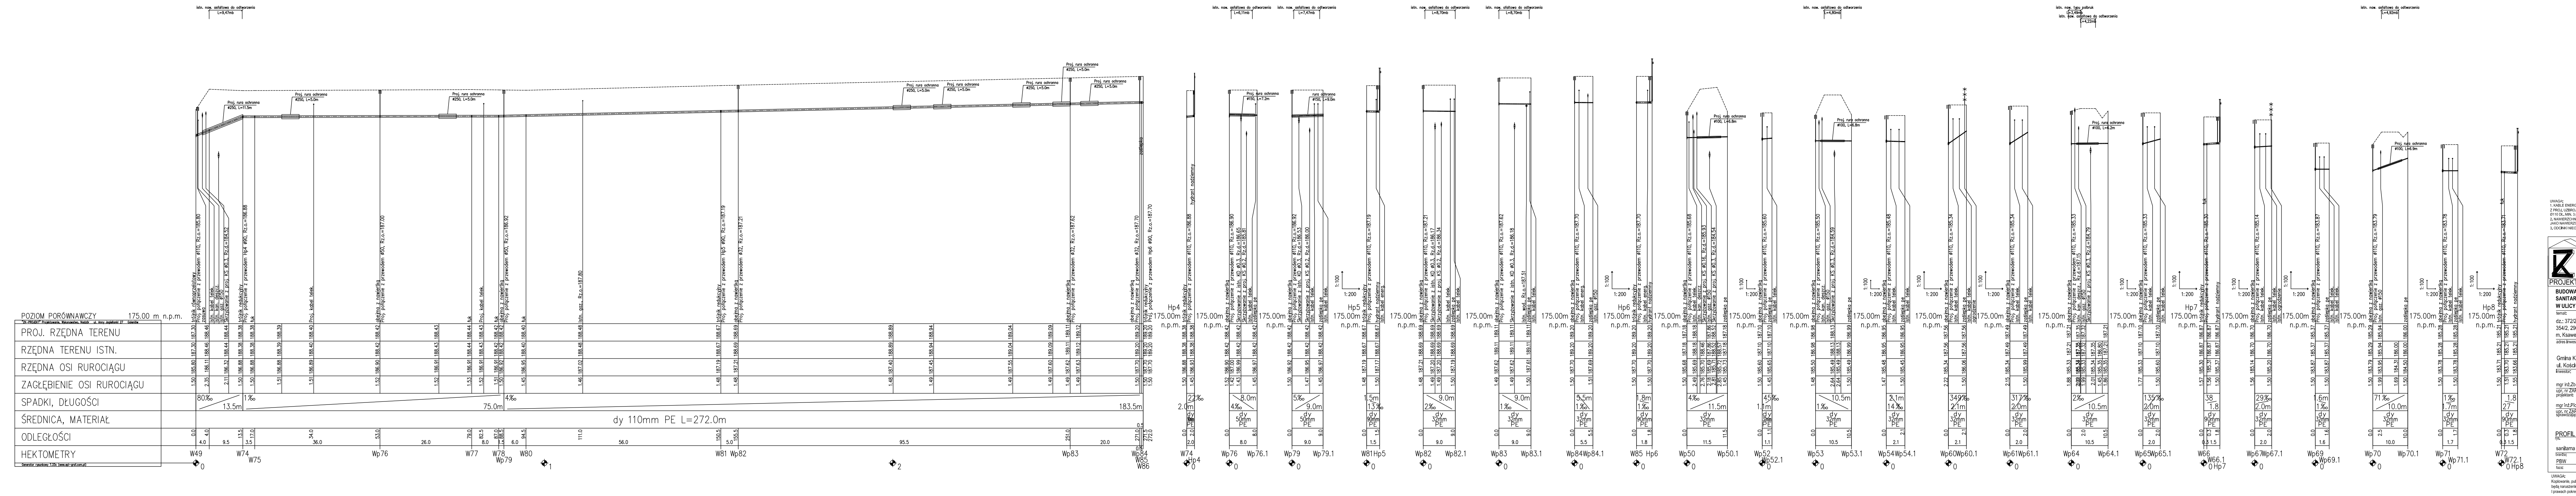
POZIOM PORÓWNAWCZY 175.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
dy 110mm PE L=272.0m
W49
W74
W75
Wp76
W77
W78
Wp79
W80
W81
Wp82
Wp83
Wp84
W86
Hp4
Hp5
Hp6
Hp7
Hp8
1:100
1:200

UWAGA:
1. KABLE ENERGETYCZNE ORAZ TELEKOMUNIKACYJNE W MIEJSCU KOLIZJI Z PROJ. UZBROJENIEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIELNĄ TYPU AROT Ø110 DŁ. MIN. 3,0m ,
2. NAWIERZCHNIE NA ODCINKACH NIEOPISANYCH NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO NAWIERZCHNIE GRUNTOWE,
3. ODCINKI NIEOPISANE NALEŻY WYKONAĆ METODĄ WYKOPU OTWARTEGO.

"ZK-PROJEKT"
Projektowanie Wykonawstwo Nadzór
mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniów tel/fax: 91 418-51-79
ul. Anny Jagiellonki 27 tel. kom. 506-986-906
NIP 856-166-60-19 e-mail:zbyszekkaczanowicz@wp.pl
PROJEKT

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY KOŚCIUSZKI W KSAWEROWIE
temat:

dz.: 372/2, 177, 359/2, 298/8, 359/35, 359/91, 359/99, 359/89, 354/2, 296/1 obr.: 0010
m. Ksawerów, gm. Ksawerów, powiat pabianicki, woj. łódzkie
adres inwestycji:

Gmina Ksawerów
ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów
inwestor:

mgr inż.Zbigniew Kaczanowicz
upr. nr ZAP/0213/PWOS/11
projektant:

mgr inż.Piotr Wołejszo
upr. nr ZAP/0215/PWOS/11
sprawdzający:

PROFIL PODŁUŻNY. WODOCIĄG
rys.

sanitarna branża:	1:100/500 skala:	
PBW faza:	Goleniów, sierpień 2015r. data:	2.3 nr rys.

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.